

築上町 ため池ハザードマップ

【荒田1池・荒田2池】〈ため池情報〉ため池名称:荒田1池・荒田2池/
 総貯水量:44,000m³/管理者:築上町

このマップは、荒田1池・荒田2池の貯水量が瞬時に流出した場合の浸水想定区域と水深、河川の氾濫範囲などを示したものです。
 災害の状況によっては、表示されている範囲以外においても、被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
 作成年月日:令和4年3月

凡例

浸水想定

- ⑥水深5m以上
- ⑤水深3~5m:2階が水没
- ④水深2~3m:2階の床下まで
- ③水深1~2m:1階の軒下まで
- ②水深0.5~1m:大人の腰まで
- ①水深0.5未満:大人の膝まで

河川浸水想定区域(外郭)
 (福岡県R1.5.28指定)
 (一部H21町作成)

決壊後浸水到達時間(分後)

避難方向

標高(m)

土砂災害の危険がある場所

特別警戒区域(土石流) 特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)

警戒区域(土石流) 警戒区域(急傾斜地の崩壊)
 (福岡県H25.3.26告示)

気象観測所

観測所名:下関
 所在地:下関市竹崎町

緊急時の連絡先

避難所の連絡先					
番号	避難所	所在地	電話番号	標高	避難所分類
32	西角田小学校	上ノ河内933	56-1177	27.3	町開設避難所
36	山添公民館	上ノ河内990		13.1	自主避難所
37	福岡学習等供用施設	有安544		9.8	自主避難所
38	有安農業集落センター	有安182-2		9.5	自主避難所

公的機関の連絡先	
緊急時の連絡先	電話番号
築上町役場(災害警戒・対策本部)	0930-56-0300
築上町役場 築城支所	0930-52-0001
消防署	119番
警察署	110番

インターネット防災情報


福岡県防災ホームページ https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/	築上町役場ホームページ https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/
福岡管区気象台 https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/index.html	福岡県総合防災情報 http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu/ スマートフォン用サイト→

NTT災害用伝言ダイヤル

地震や洪水など大災害発生時は、安否確認、見舞、問い合わせなどの電話が急激に増加し電話がつながり難い状況が数日間続く場合があります。このような場合、「NTT災害用伝言ダイヤル」が開設され、安否等の情報を音声情報として録音・再生することができます。

録音放送 171にダイヤル → 1を選ぶ → 被災地の方の電話番号を入力 → ****-**-****

再生放送 171にダイヤル → 2を選ぶ → 被災地の方の電話番号を入力 → ****-**-****

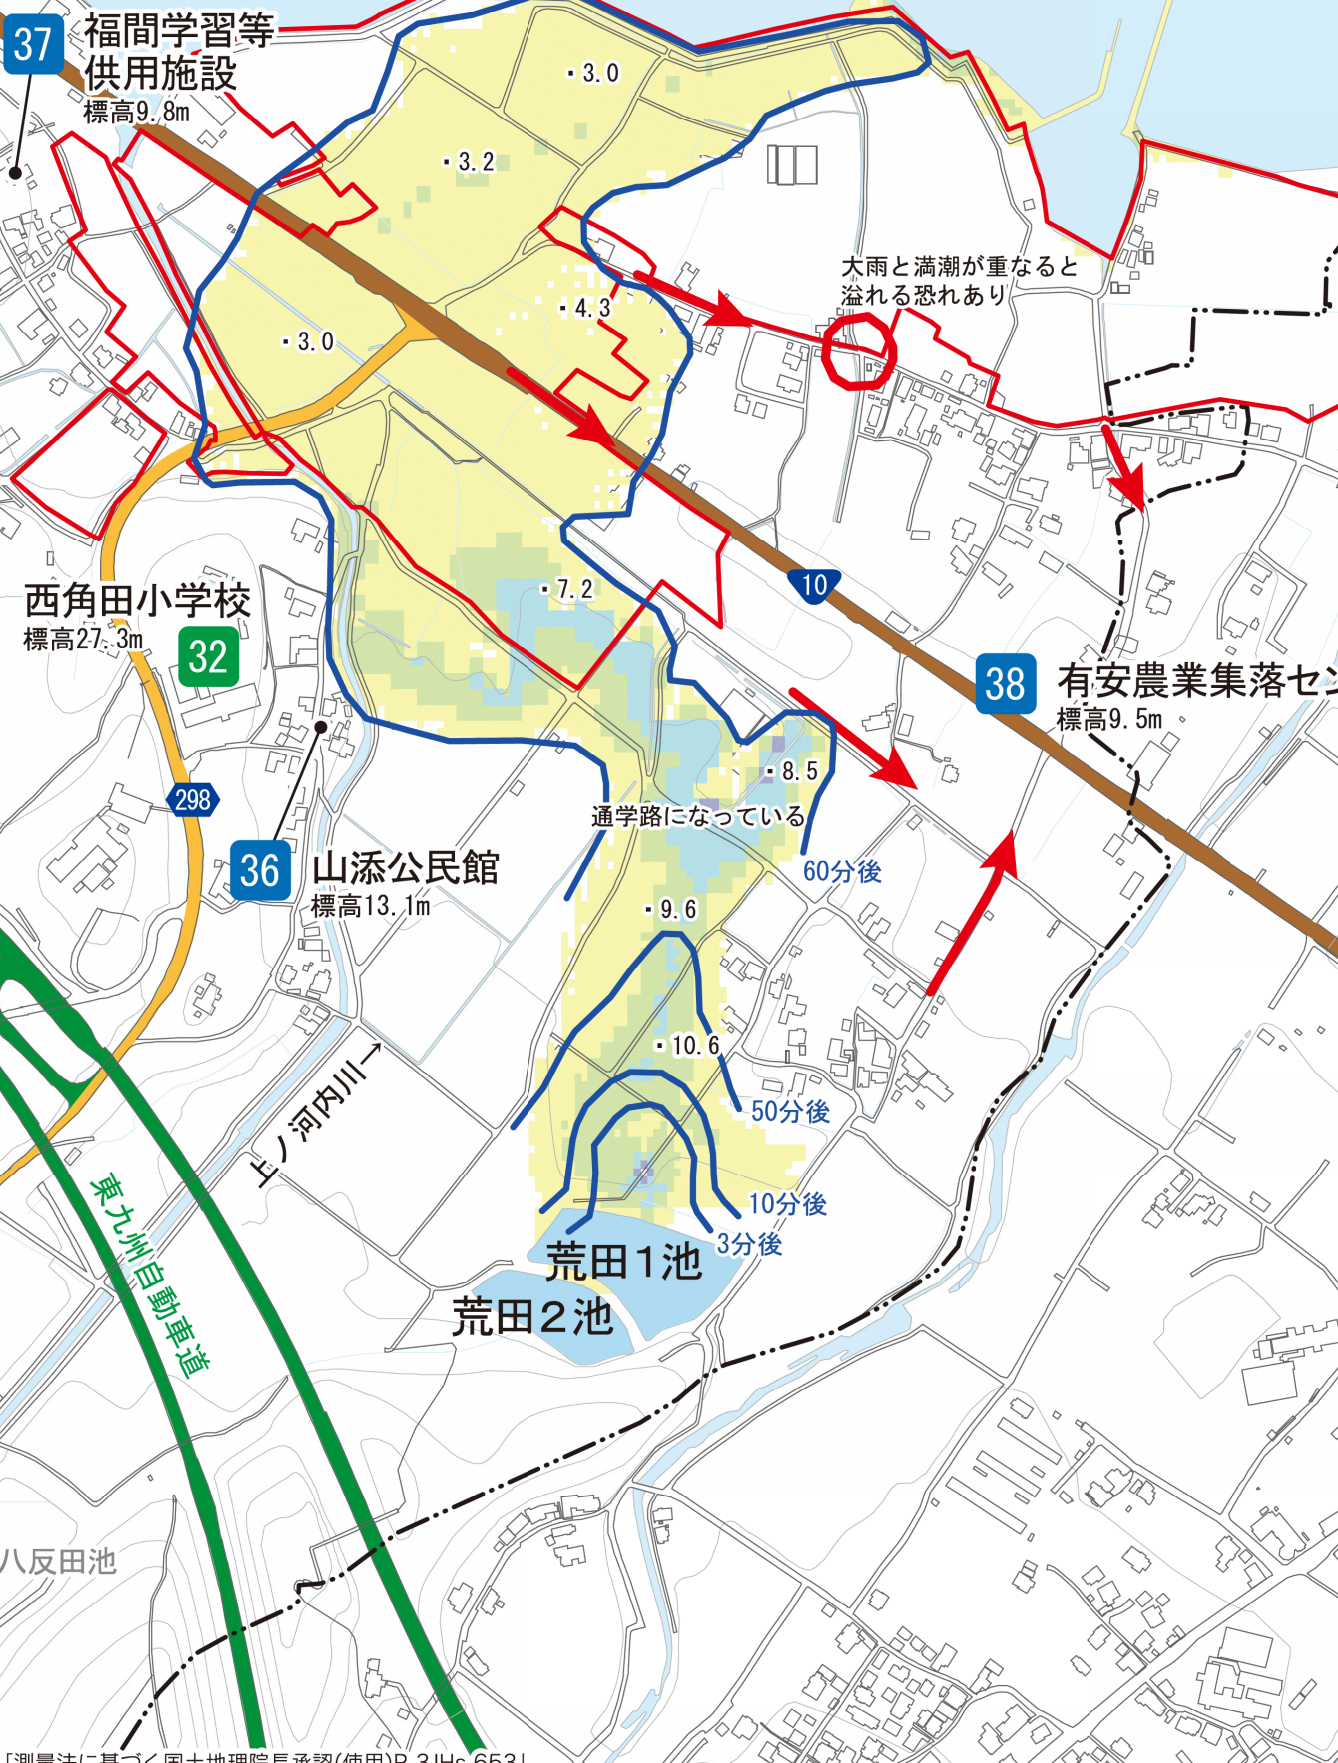

避難時の心得

車は使わず、歩いて避難 	足元に注意
家に避難先 安否情報のメモを残す 	避難前は 火元戸締りに注意
子供、お年寄り、病人を優先 	避難所では 係の人の指示に従う

※日頃から避難に必要なものを整理し、避難の手順について話し合っておきましょう。

非常時持出し品

<input type="checkbox"/> 飲料水	<input type="checkbox"/> 医薬品	<input type="checkbox"/> 携帯電話
<input type="checkbox"/> 非常食	<input type="checkbox"/> 衣類	<input type="checkbox"/> 充電器
<input type="checkbox"/> 懐中電灯	<input type="checkbox"/> 裁縫セット	<input type="checkbox"/> 感染症対策用品
<input type="checkbox"/> 携帯ラジオ	<input type="checkbox"/> ティッシュ	<input type="checkbox"/> マスク
<input type="checkbox"/> 電池	<input type="checkbox"/> ビニール袋	<input type="checkbox"/> 消毒液
<input type="checkbox"/> 貴重品	<input type="checkbox"/> ナイフ	

〈家族構成に合わせた準備をしましょう〉
 子どものいる家庭では、子どもの年齢で必要なものが変わってきます。定期的に見直すことも大切です



「測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 3JHs 653」